POS.	DESCRIZIONE
S	CALZA DEL CAVO
–	NEGATIVO LOOP
+	POSITIVO LOOP
INPUT 1	INGRESSO CONFIGURABILE 1
INPUT 2	INGRESSO CONFIGURABILE 2
INPUT 3	INGRESSO CONFIGURABILE 3
INPUT 4	INGRESSO CONFIGURABILE 4
RELAY 1	USCITA CONTATTO IN SCAMBIO 1
RELAY 2	USCITA CONTATTO IN SCAMBIO 2
RELAY 3	USCITA CONTATTO IN SCAMBIO 3
RELAY 4	USCITA CONTATTO IN SCAMBIO 4
SW1	DIP SWITCH DI INDIRIZZAMENTO MODULO
SW2	DIP SWITCH DI SETTAGGIO INPUT
Ld1	POOL LED
Ld2	ISOLATORE CC ATTIVO

ALTRI SCHEMI TIPICI DI COLLEGAMENTO

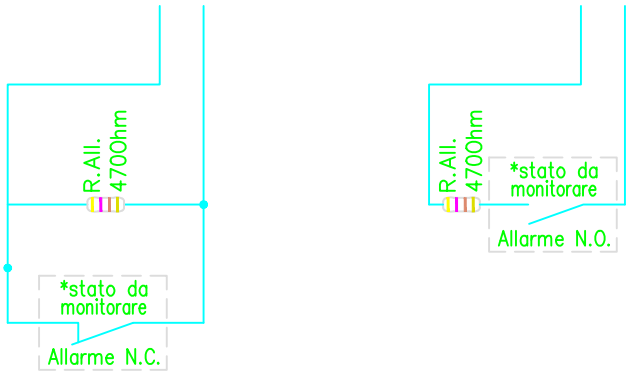

* = Modalità non monitorata,
l'unità ignora circuiti aperti o cortocircuiti, ma richiede i 470 Ohm per attivarsi.

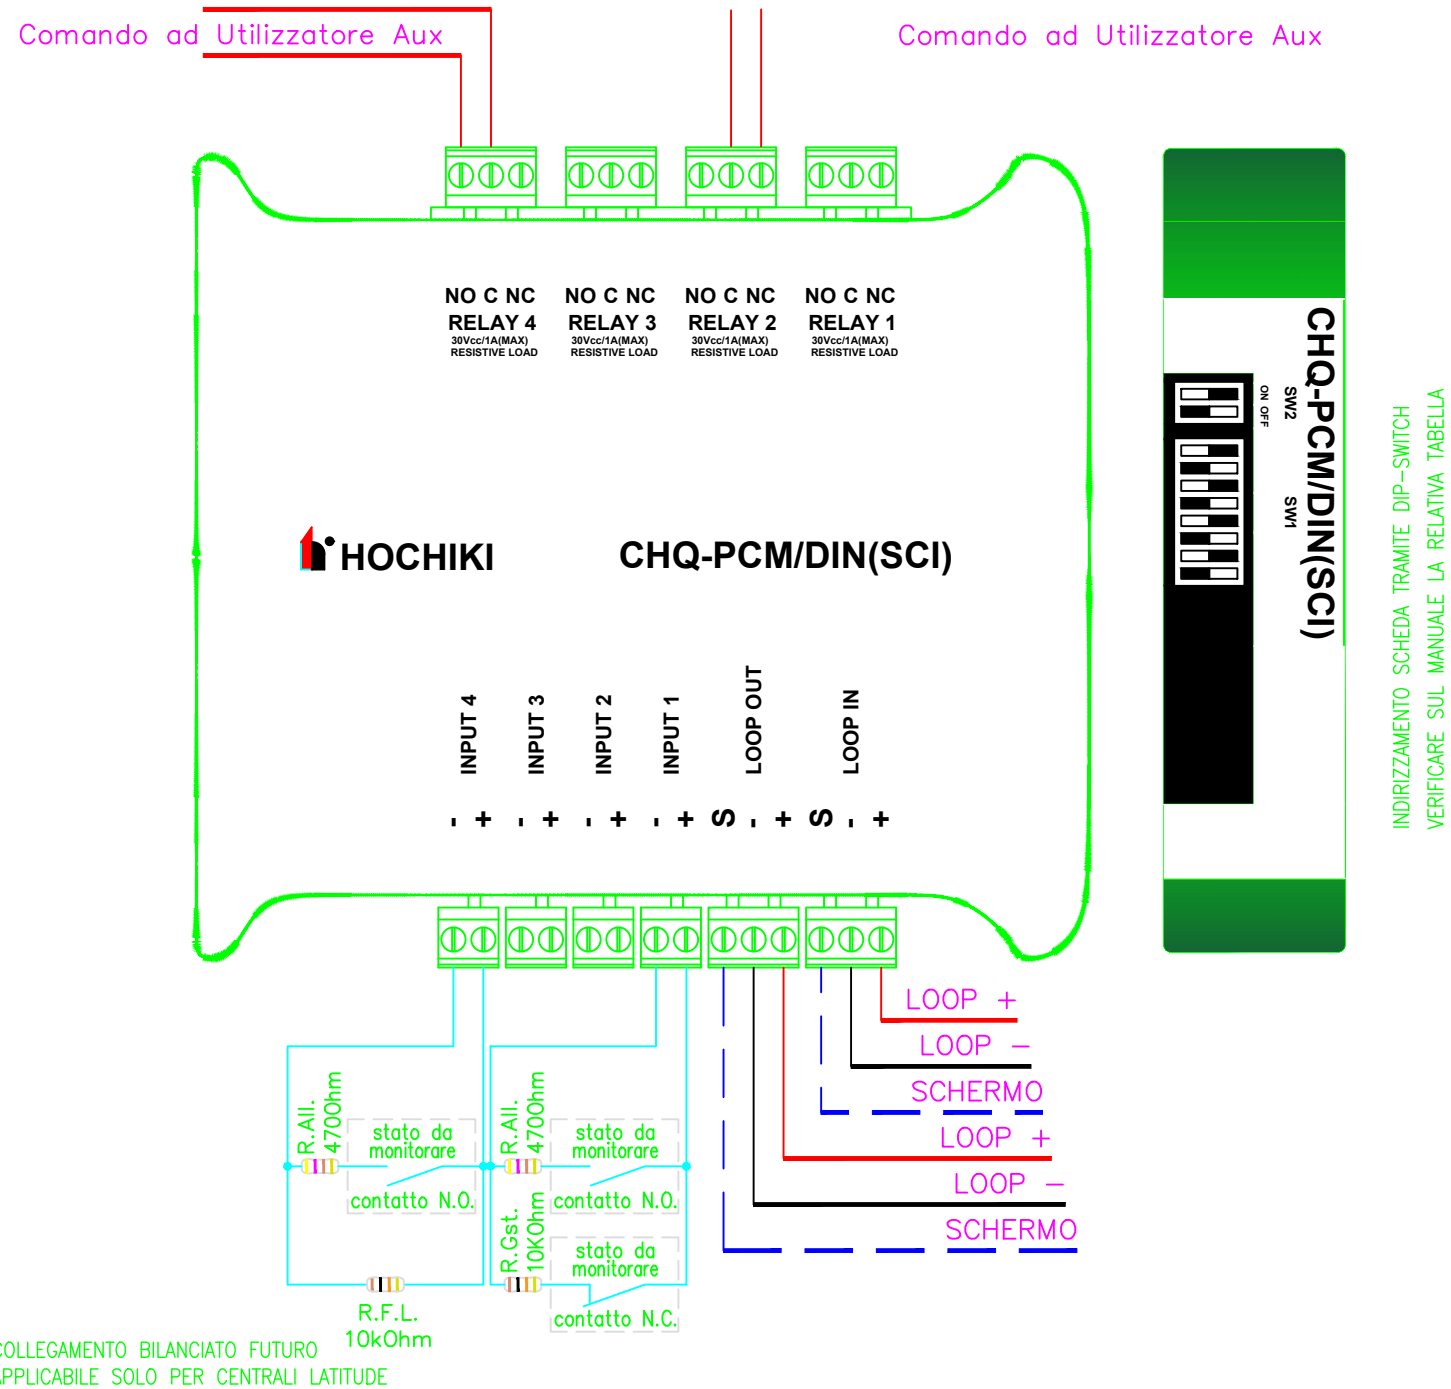

COLLEGAMENTO BILANCIATO FUTURO
APPLICABILE SOLO PER CENTRALI LATITUDE

HOCHIKI	DISEGNO CHQ–PCM/DIN(SCI) Modulo 4 IN – 4 OUT		FORMATO A4
	FILE CHQ–PCM/DIN(SCI).dwg	DATA 10–04–2020	SCALA –